


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Г.С.В.

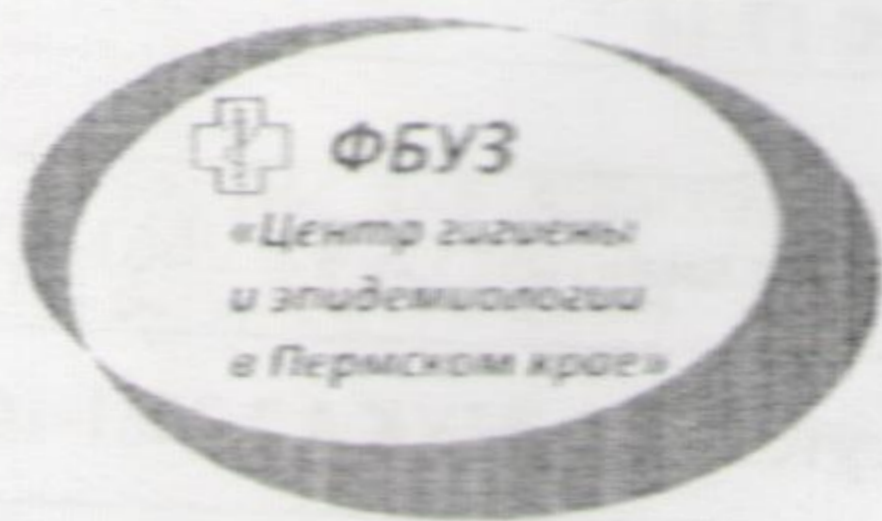

RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  
Руководитель ИЛЦ

26 марта 2020 г.



Б. Г. Козлов

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3162**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 13.03.2020 10:15 - 13.02.2020 10:20  
Ф.И.О., должность: Сторожева А. В. Врач по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2020 11:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020  
Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.20.3162



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2020 12:05 дата выдачи результата 16.03.2020 13:44						
<b>пищеблок</b>						
3162/1	Смыв со стола "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3162/2	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3162/3	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3162/4	Смыв с весов «МС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3162/5	Смыв с ванны «МС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Сторожева Сторожева А. В. Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/ \_\_\_\_\_ / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 26.03.2020



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3162 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п3162 от 26 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Сычева Н.Д. в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, 13.03.2020 10:15 - 13.02.2020 10:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020, Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Врач по гигиене детей и подростков

\_\_\_\_\_

И.В. Селиванова




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

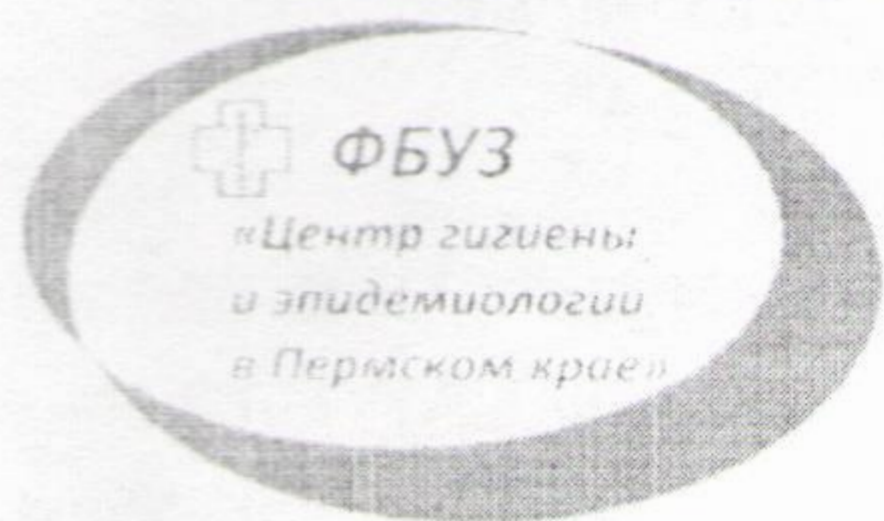

RA.RU.510375

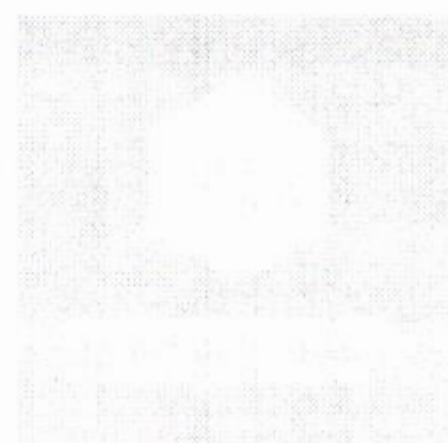

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

30 ноября 2020 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п30124**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Сычева Надежда Дмитриевна

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.11.2020 с 13:30 до 13:35

Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А. Врач по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2020 14:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020

Заявление(заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями."


8. Код образца (пробы): п.20.30124



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016. Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:00 дата выдачи результата 27.11.2020 15:26						
пищеблок						
30124/1	Смыв с доски "ГП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
30124/2	Смыв с со стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
30124/3	Смыв с лопатки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
30124/4	Смыв с кастрюли "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
30124/5	Смыв с весов "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

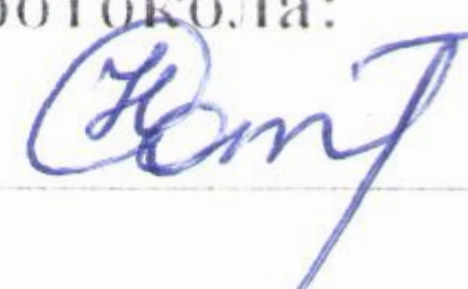

Сотонина Н. В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044



*Смирнова*  
(Ф. И. О.) 30.11.2020

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п30124 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п30124 от 30 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, 26.11.2020 с 13:30 до 13:35
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01145-Рам/20 от 10.03.2020  
Заявление(заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями."

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5-и смывах, отобранных с объектов внешней среды, на пищеблоке МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, 68, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_


Одинаева Ю. М.



Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

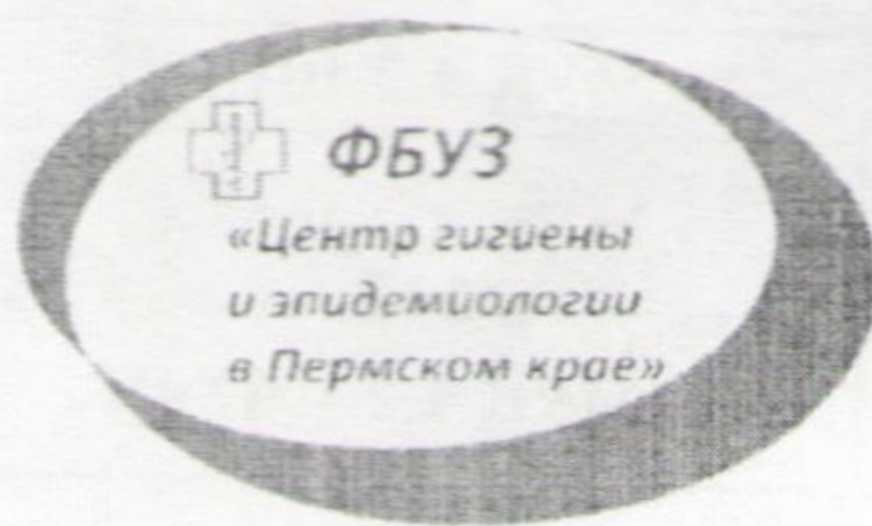

RA.RU.510375



**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

26 марта 2020 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6303

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, из водопроводного крана ванны для охлаждения 3-х блюд
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 13.03.2020 10:00  
Ф.И.О., должность: Сторожева А. В., Врач по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 13.03.2020 11:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145- Рам/20 от 10.03.2020  
Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.20.6303
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	рН-метр рН-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 6303 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2020 14:05 дата выдачи результата 16.03.2020 13:59					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Астор - Сторожева А.В., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

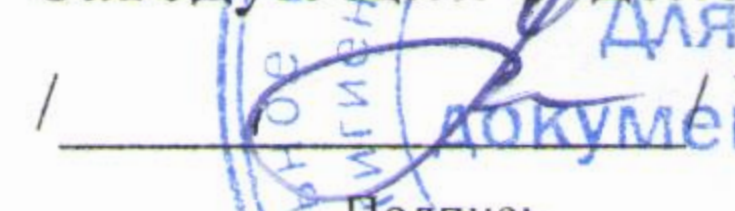/  Королова Т.В.

Подпись

(Ф.И.О.) 26 марта 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6303 Э**

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № 6303 от 26 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, из водопроводного крана ванны для охлаждения 3-х блюд, 13.03.2020 10:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01145- Рам/20 от 10.03.2020, Заявление (заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 6303 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по микробиологическим показателям.

Врач по гигиене детей и подростков

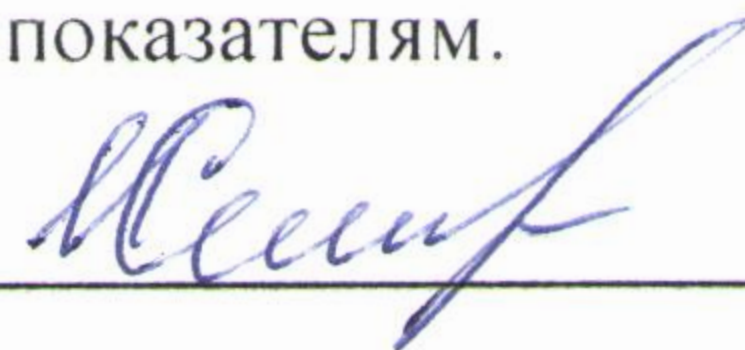

И.В. Селиванова




IV кв.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

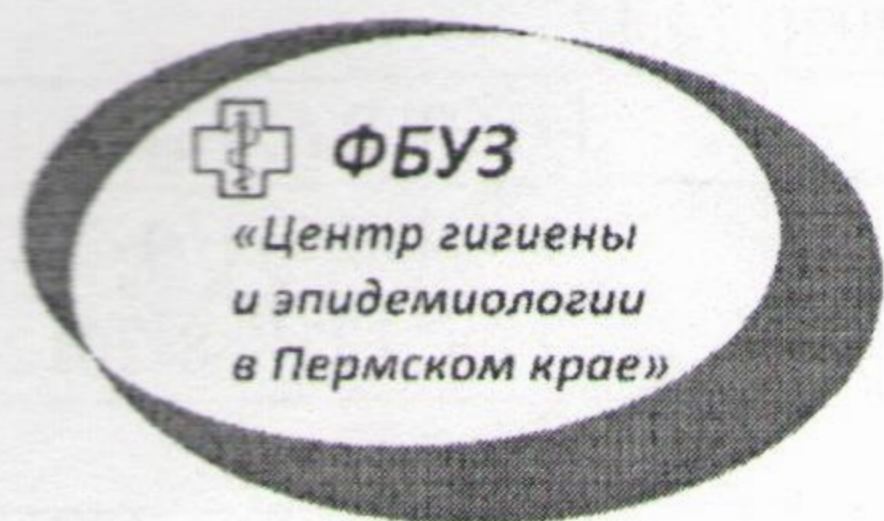

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

7 декабря 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22974**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, вода питьевая из разводящей сети
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 26.11.2020 с 13:15 до 13:20  
Ф.И.О., должность: Каюмова Э. А., Врач по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 26.11.2020 15:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01145- Рам/20 от 10.03.2020  
Заявление(заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.20.22974
9. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	рН-метр рН-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/69074 от 13.11.2020	12.11.2021
4	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14074 от 12.03.2020	11.03.2021



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 22974 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:25 дата выдачи результата 01.12.2020 14:17					
1	Запах при 20 °С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	3,5±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 22974 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:25 дата выдачи результата 01.12.2020 14:17					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,10±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 22974 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:25 дата выдачи результата 01.12.2020 14:18					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 22974 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 26.11.2020 16:35 дата выдачи результата 30.11.2020 17:02					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

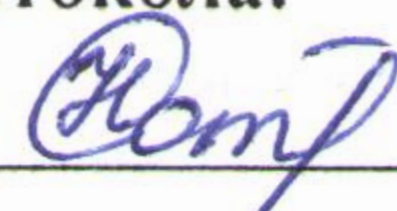
 \_\_\_\_\_ Сотонина Н. В., Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола



Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего отделом

/  /Сторожева А.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 7 декабря 2020 г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22974 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 22974 от 7 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Сычева Надежда Дмитриевна
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 68, вода питьевая из разводящей сети, 26.11.2020 с 13:15 до 13:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01145- Рам/20 от 10.03.2020  
Заявление(заявка) № 1111-ЦА от 11.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 22974 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

 Одинаева Ю. М.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

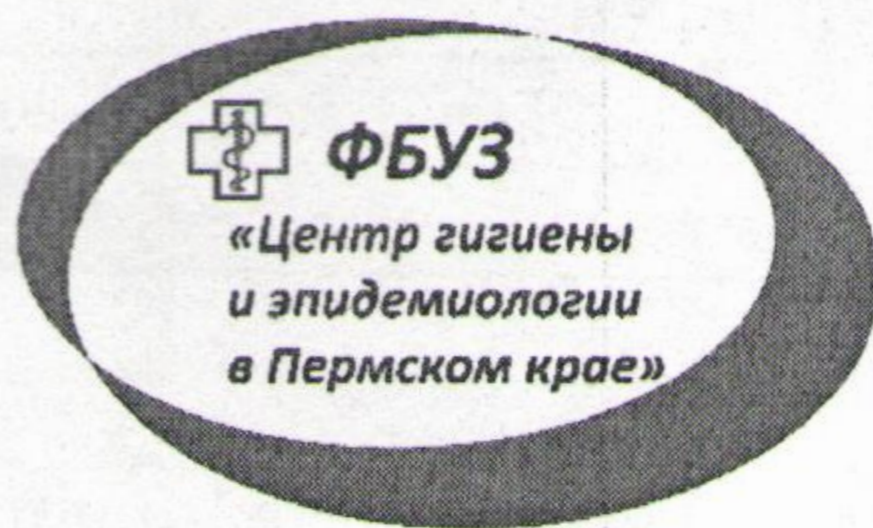

RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

14 декабря 2020 г.



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23731


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Соль поваренная пищевая выварочная экстра "Полесье" йодированная; дата изготовления: 08.10.2020; срок годности: 18 месяцев; объем партии: 20 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ОАО "Мозырьсоль"  
247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь  
страна: БЕЛАРУСЬ
5. **Место отбора:** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 03.12.2020 13:20  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2020 15:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020  
Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 13830-97 "Соль поваренная пищевая. Общие технические условия."
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 3, п.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** х.20.23731
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Код образца (пробы) 23731 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 10.12.2020 15:08					
1	Массовая доля йода	мг/г	0,045±0,006	0,025 - 0,055	ГОСТ Р 51575-2000
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

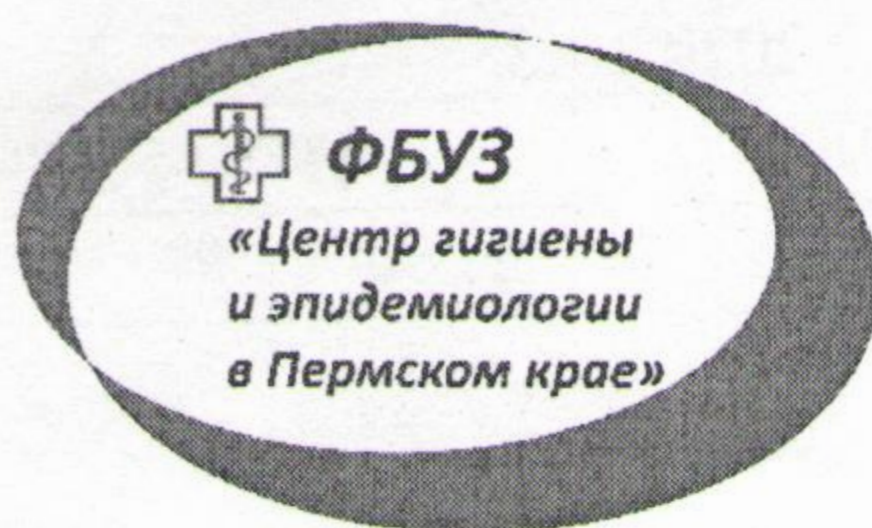

RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

9 декабря 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23730

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Лук вакуум; дата изготовления: 02.12.2020; срок годности: 5 дней; объем партии: 5 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП ГКФХ Чиртулов О. М.

Пермский край, Пермский район, д. Рассольня,  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, пищеблок, холодильная камера

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.12.2020 13:40

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020

Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020

8. НД на продукцию: ТУ 10.39.14-001-0178807435-2019

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): х.20.23730

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Иономер лабораторный универсальный И-130	0986	16/25540 от 25.05.2020	24.05.2021
2	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматэк-Кристалл 5000 исп 2	1952384	16/46493 от 20.08.2020	19.08.2021
3	Хроматограф газовый Хроматэк-Кристалл 5000.2	852609	16/54656 от 23.09.2020	22.09.2021


12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 23730 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 07.12.2020 10:25					
1	Нитраты	мг/кг	36,0±9,0	не более 80	МУ № 5048-89
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 23730 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:50 дата выдачи результата 09.12.2020 10:05					
<i>Пестициды :</i>					
2	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,5	ГОСТ 30349-96
3	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
 \_\_\_\_\_ Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
**Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

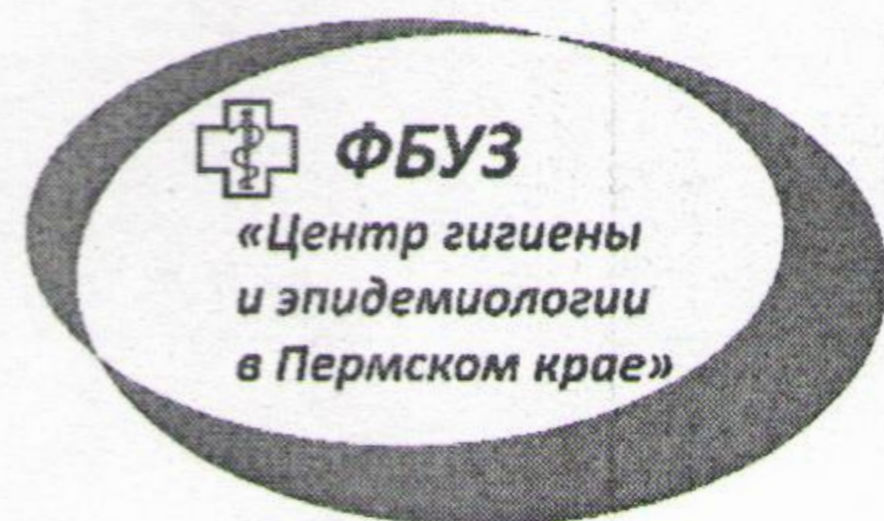

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

16 декабря 2020 г.




**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23718**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из апельсинов с яблоками, искусственная витаминизация аскорбиновой кислотой (из расчета 68 мг на порцию – 200 г), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020 13:40; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций, 2-А класс - 28 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68  
**страна: РОССИЯ**
5. **Место отбора:** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 03.12.2020 14:05  
**Ф.И.О., должность:** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 03.12.2020 15:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020  
Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура № 486)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура № 486), инструкция по применению аскорбиновой кислоты
10. **Код образца (пробы):** х.20.23718
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

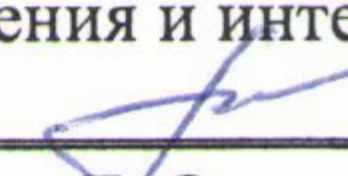№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 23718 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:40 дата выдачи результата 15.12.2020 09:39					
Витамины :					
1	Витамин С	мг/100г	более 0,025	не менее 34	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
Мнения и интерпретации: Массовая доля аскорбиновой кислоты менее 1г/100 в пересчете мг/100г: (34,4+-1,5)мг/100г Ответственный за мнения и интерпретации Зав.ЛХФ Шардакова Л.О. 					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

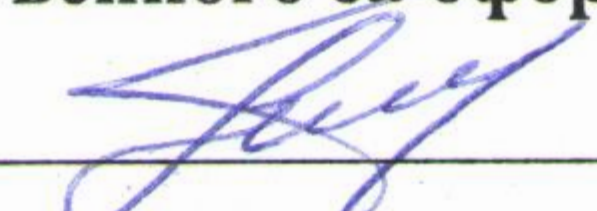 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

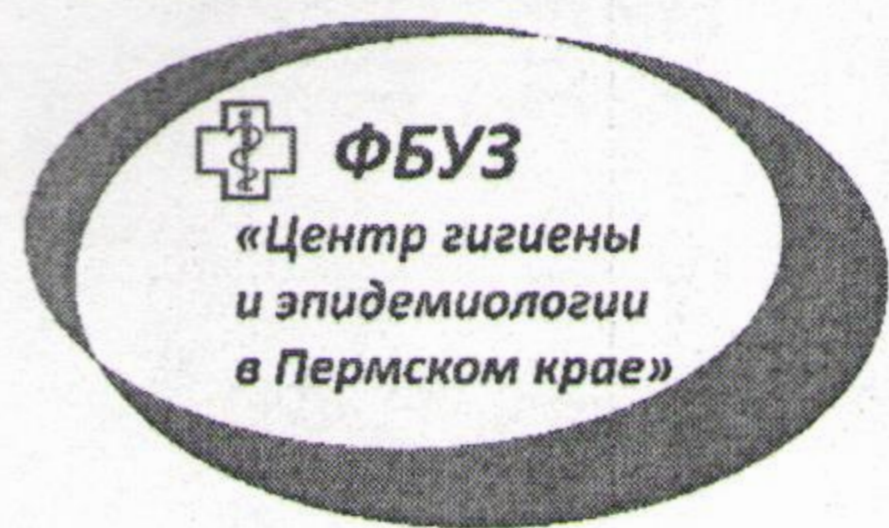

RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

16 декабря 2020 г.



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23729

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** капуста тушёная с морковью в молоке, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020 13:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.12.2020 14:25

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020

Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020

порция - 150 г

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура № 378)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура № 378)

10. **Код образца (пробы):** х.20.23729


11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/69074 от 13.11.2020	12.11.2021


12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

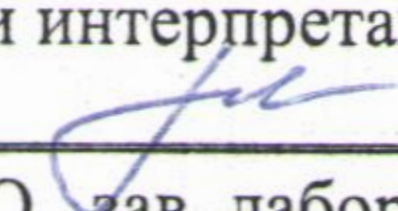№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 23729					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:45 дата выдачи результата 16.12.2020 11:06					
1	Кальций	мг/кг	1002±200	не менее 631	ГОСТ EN 15505-2013
2	Магний	мг/кг	297±39	не менее 237	ГОСТ EN 15505-2013
Мнения и интерпретации: содержание кальция в пробе по методике 1002±200 мг/кг, что соответствует 150,30 мг на порцию (150 г) содержание магния в пробе по методике 297±39 мг/кг, что соответствует 44,55 мг на порцию (150 г) Ответственный за мнения и интерпретации Зав.ЛХФ Шардакова Л.О. 					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

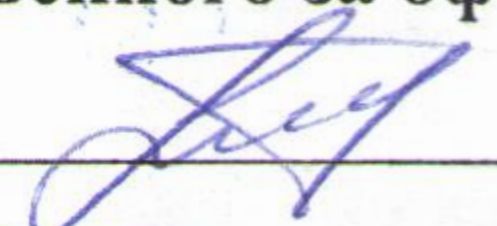 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

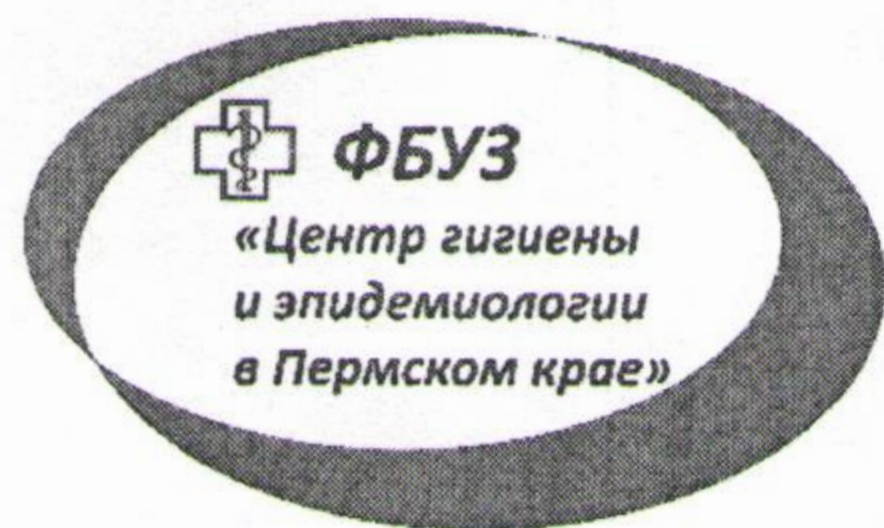

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

16 декабря 2020 г.



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23728

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** салат картофельный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.12.2020 14:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 109 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д.21-274

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ИП Сычева Н. Д., в МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.12.2020 14:20

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 839 от 26.11.2020

Заявление(заявка) № 6404-ЦА от 26.11.2020

порция - 60 г

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура № 38)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г., 5-е издание (рецептура № 38)

10. **Код образца (пробы):** х.20.23728

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/69074 от 13.11.2020	12.11.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

Протокол № 23728 распечатан 16 декабря 2020 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 23728					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.12.2020 15:45 дата выдачи результата 16.12.2020 11:05					
1	Кальций	мг/кг	604±120	не менее 134	ГОСТ EN 15505-2013
2	Магний	мг/кг	269±35	не менее 182	ГОСТ EN 15505-2013
Мнения и интерпретации: содержание кальция в пробе по методике 604±121 мг/кг, что соответствует 36,24 мг на порцию (60 г) содержание магния в пробе по методике 269±35 мг/кг, что соответствует 16,14 мг на порцию (60 г) Ответственный за мнения и интерпретации Зав.ЛХФ Шардакова Л.О. 					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола